สัญลักษณ์ระบบไฟฟ้า

- 1 x 18 W. (SL) โคมไฟฟลูออเรสเซนท์แบบกรองแสงครอบแก้วใสติดผนัง
- 1 x 9 W. (PL) COOL WHITE OR WORM WHITE มีเงินรอบขาว ø 6" มีช่องใส่หลอด
- 1 x 18-20 W. FLUORESCENT COOL WHITE OR WORM WHITE ครอบอคริลิคเม็ดใส ติดผนัง
- 1 x 36-40 W. FLUORESCENT COOL WHITE OR WORM WHITE ครอบอคริลิคเม็ดใส ติดผนัง
- 1 x 18-20 W. FLUORESCENT COOL WHITE OR WORM WHITE กล่องไลท์ติดเพดาน
- 1 x 36-40 W. FLUORESCENT COOL WHITE OR WORM WHITE กล่องไลท์ติดเพดาน
- 2 x 36-40 W. FLUORESCENT COOL WHITE OR WORM WHITE พร้อมแผ่นสะท้อนแสงและตะแกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าเพดาน
- (F) พัดลมไอจรติดเพดาน ขนาด ø 16" พร้อมสวิทช์ปรับความเร็ว 3 ระดับ
- [W] หม้อน้ำร้อนชนิดต้มเคลือบขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า 5 ลิตร ใช้กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 2 KW. 220 V. 50 Hz.
- [B] สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MINIATURE CIRCUIT BREAKER) พร้อมกล่อง IC ≥ 3 kA
- ไฟฉุกเฉิน ขนาด 2 x 36 W. พร้อมอุปกรณ์ CHARGER, แบตเตอรี่ชนิดไม่เติมน้ำกลั่นขนาด 15AH 12V
- s สวิทช์ไฟทางเดียว 10 A. 250 V. (หนา) ระดับ 1.30 เมตร
- s_3 สวิทช์ไฟสองทาง 10 A. 250 V. (หนา) ระดับ 1.30 เมตร
- เต้ารับเดี่ยวชนิดกราวด์ เดินท่อใต้ดิน(หนา) ระดับ 0.30 เมตร (2P+E)
- เต้ารับเดี่ยวธรรมดา เดินท่อใต้ดิน(หนา) ระดับ 0.30 เมตร
- [HS] HEAT DETECTOR
- [SD] SMOKE DETECTOR
- [A] AMMETER
- PILOT LAMP
- CURRENT TRANSFORMER
- [MDB] MAIN DISTRIBUTION BOARD
- สวิทช์โยก-สับพัดลมไอจร
- [EXIT] ป้ายแสดง EXIT , ทางออกทำด้วย WHITE OPAL DIFFUSER หรือ CLEAR ACRYLIC เขาะร่อง ใช้หลอด FLUORESCENT 1x10 WITH BATTERY SEALED LEAD ACID TYPE, 6V. 4AH ยังมีเหลือ
- [FE] ——•——•—— FIRE EXIT, ทางหนีไฟทำด้วย ——•——•——•——•——•——•——•——•——

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- (H) HEAT DETECTOR (RATE OF RISE TYPE)
- (F) HEAT DETECTOR (FIXED TEMPERATURE TYPE)
- (S) SMOKE DETECTOR
- —R END OF LINE RESISTANCE
- (B) ALARM BELL
- [M] MANNUAL ALARM BOX
- [F.C.P] FIRE ALARM CONTROL PANEL
- [F.A.T] FIRE ALARM TERMINAL BOX

ระบบโทรศัพท์

- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK) ฝังผนังระดับ 0.30 เมตร
- [T.T.C] TELEPHONE TERMINAL BOX
- [M.D.F] MAIN DISTRIBUTION FRAME

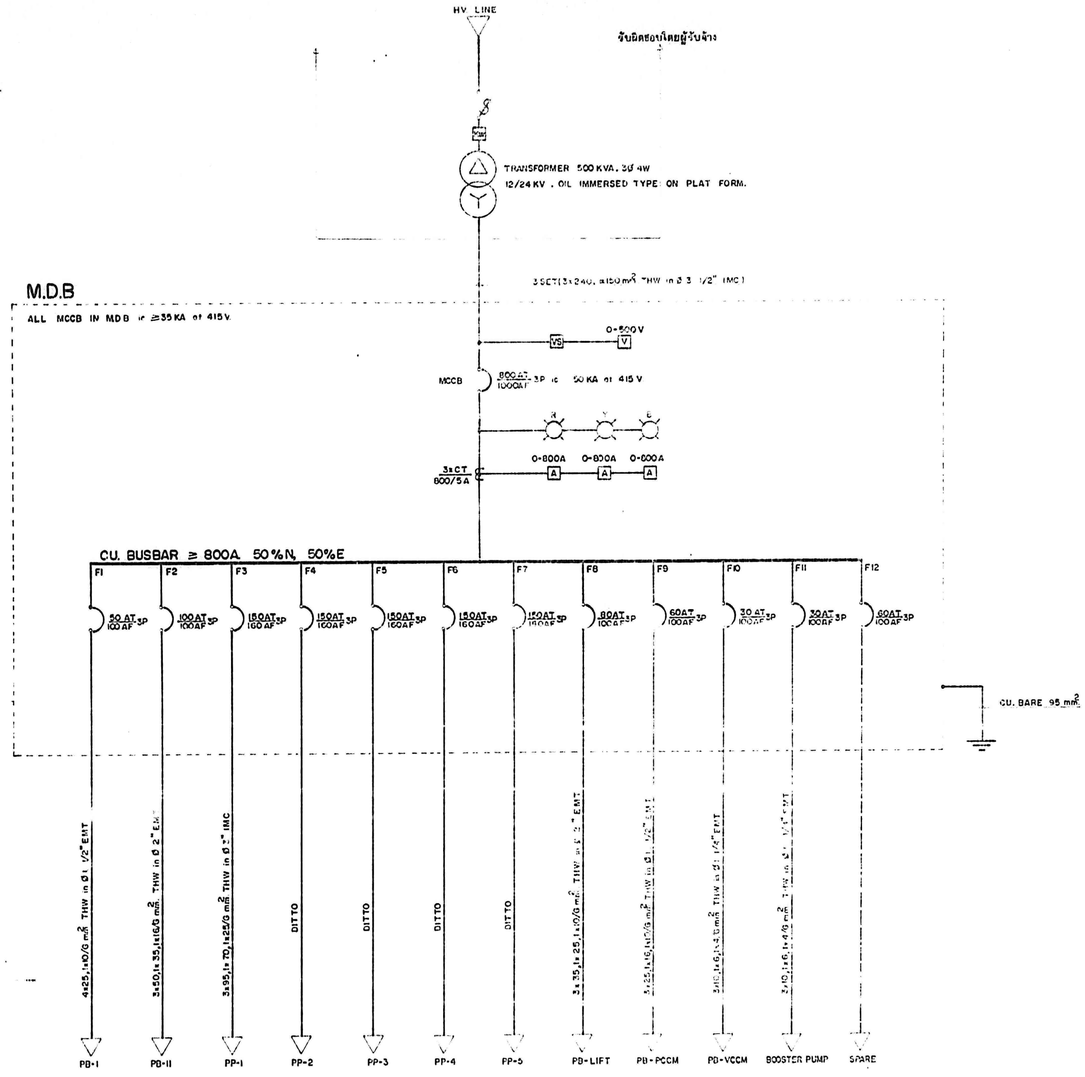

SINGLE LINE DIAGRAM

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข		แบบ อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง
ช่างสำรวจ ช่างเขียน		
ฝ่ายสำรวจ	หน.ฝ่ายสำรวจ	
ฝ่ายวางผังฯ	ลถาปนิก	แสดงแบบ สัญญลักษณ์ SINGLE LINE DIAGRAM
	หน.งานวางผัง	
	หน.ฝ่าย วิศิลป์ โทบเวลป์	
ฝ่ายสถาปัตยกรรม	ลถาปนิก วิศิลป์ โทบเวลป์	
	หน.งานสถาปัตยกรรม วิศิลป์ โทบเวลป์	
	หน.ฝ่าย พิชัย อิสรจินดา	
ฝ่ายมัณฑนากาง	มัณฑนากาง	แบบเลขที่ 9073
	หน.ฝ่าย อรวดพร ทองธิวาย	
ฝ่ายวิศวกรรม	วิศวกรไฟฟ้า ศรายุธ งามสโรจน์ศิลป์	
	หน.งานวิศวกรรม วุฒิพร อัมระนันทน์	
	หน.ฝ่าย ชัชวงศ์ อนุวงศ์	
ฝ่ายสาธารณูปการ	วิศวกรไฟฟ้า	แผ่นที่ EE 02/11 จำนวน 73 แก้ไขแบบ 1.โดย 2.โดย วันที่ 4 ก.ย. 2539
	หน.งานวิศวกรรมสิ่งพ้า ณรงค์ จันทร์นวล	
	วิศวกรเครื่องกล	
	หน.งานวิศวกรรมเครื่องกล สุรัชย์ โกสินทร์	
	วิศวกรสุขาภิบาล	
	หน.งานวิศวกรรมสุขาภิบาล วัฒนา อนุบรรพ์	
	หน.ฝ่าย กัญจนัทก์ ลถาปนกุล	ผู้อำนวยการกอง ลิทธิพงษ์ กรีสุคนานท์